

「ヘルスエアー® 機能」搭載循環ファン

サンテレホン本社 設置工事の流れをお見せします！


設置機種：JC-10KR（ワイヤレスリモコンタイプ）

所要時間：1 日半

設置台数：60 台（執務室）

1

既存分電盤の空いているブレーカーから電源を取る

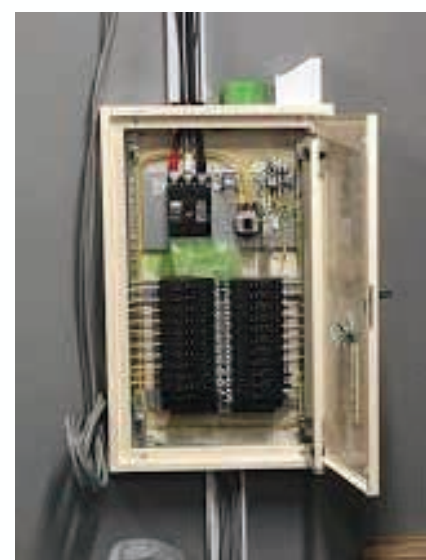

2

設置箇所の周りを養生する



3


天井配線（写真は天井点検口より）





4

開口および電源配線

設置台数が多いので専用の型を業者が作成

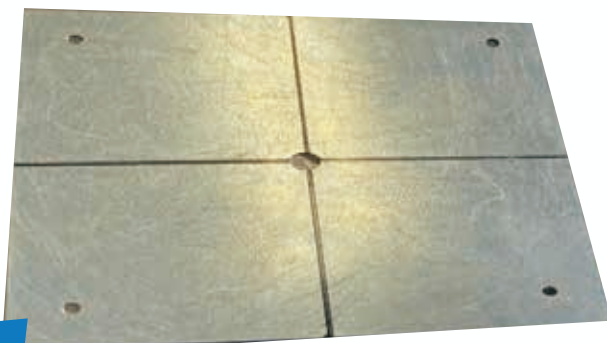

ジョイントBOX

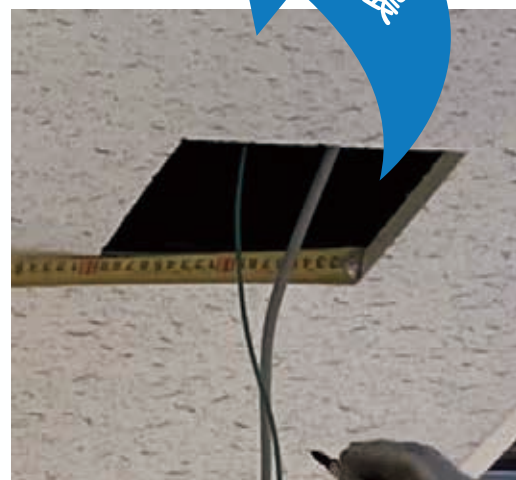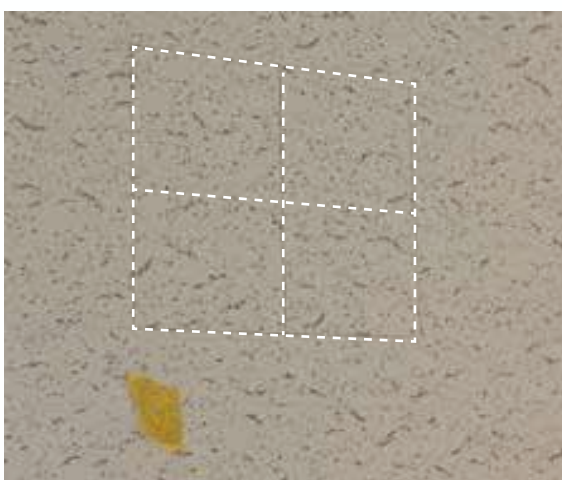天井
開口


5

取付

システム天井へ補強・ひび割れ防止の補強材を取り付け



業者が用意した補強材（ビス6本止めにて）

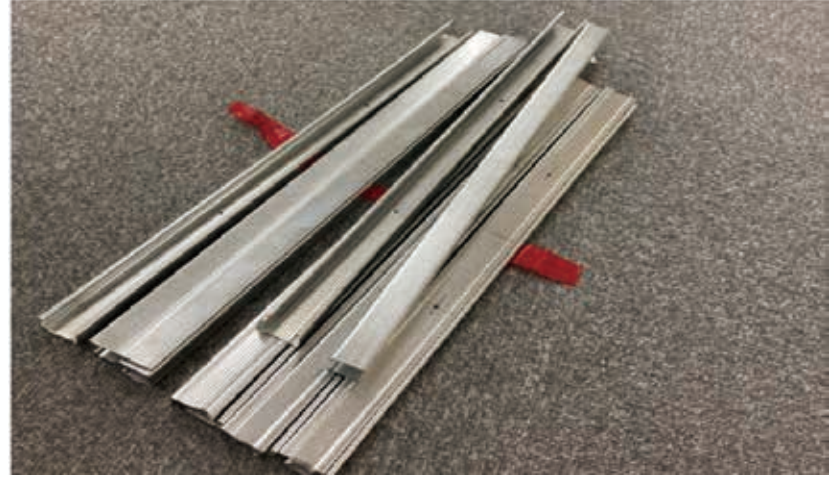


打ち込んだ下地材に器具を固定する



6

設置完了

サンテレホン東京本社のオフィスに全82台を導入しました。
2021年度は関西営業部に25～30台を導入予定です。

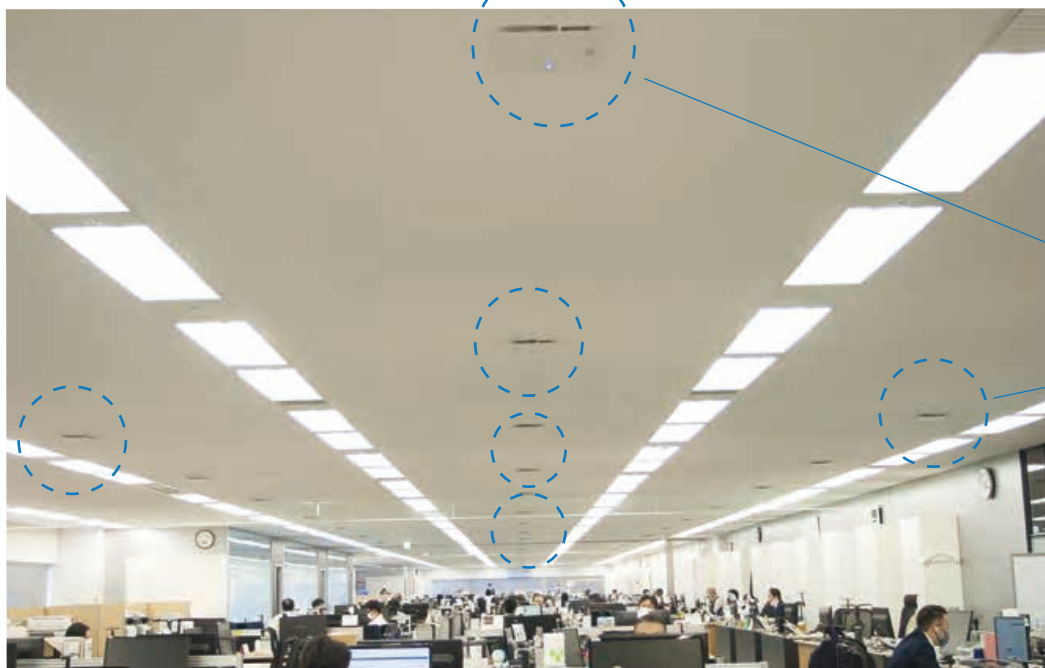



据え付け時の注意点

- ① 火災報知機から吹き出し口まで1.5m離して据え付けてください。(消防法基準省令)
- ② 本体の据え付け位置は壁面から本体中心まで1m以上離してください。
- ③ 空調機器の吹き出しからスプリンクラーヘッドまでは一定の離隔が必要となります。
詳しくは最寄りの消防署にお問合せください。(弊社設置の場合60cm)
- ④ 温泉や硫黄等の腐食性成分を含む場所には設置しないで下さい。
早期故障の原因になります。
- ⑤ 高温(40°以上)になるところには設置しないで下さい。
早期故障の原因になります。
- ⑥ 喫煙室等常に煙が発生する箇所には設置しないで下さい。
脱臭フィルターのメンテナンス時期が著しく短くなります。
- ⑦ 直射日光等の強い光が当たる場所には設置しないで下さい。
ワイヤレスリモコン動作不良の原因になります。
- ⑧ 屋外に面したところには設置しないで下さい。